


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ (M 1:20)

VODOVOD

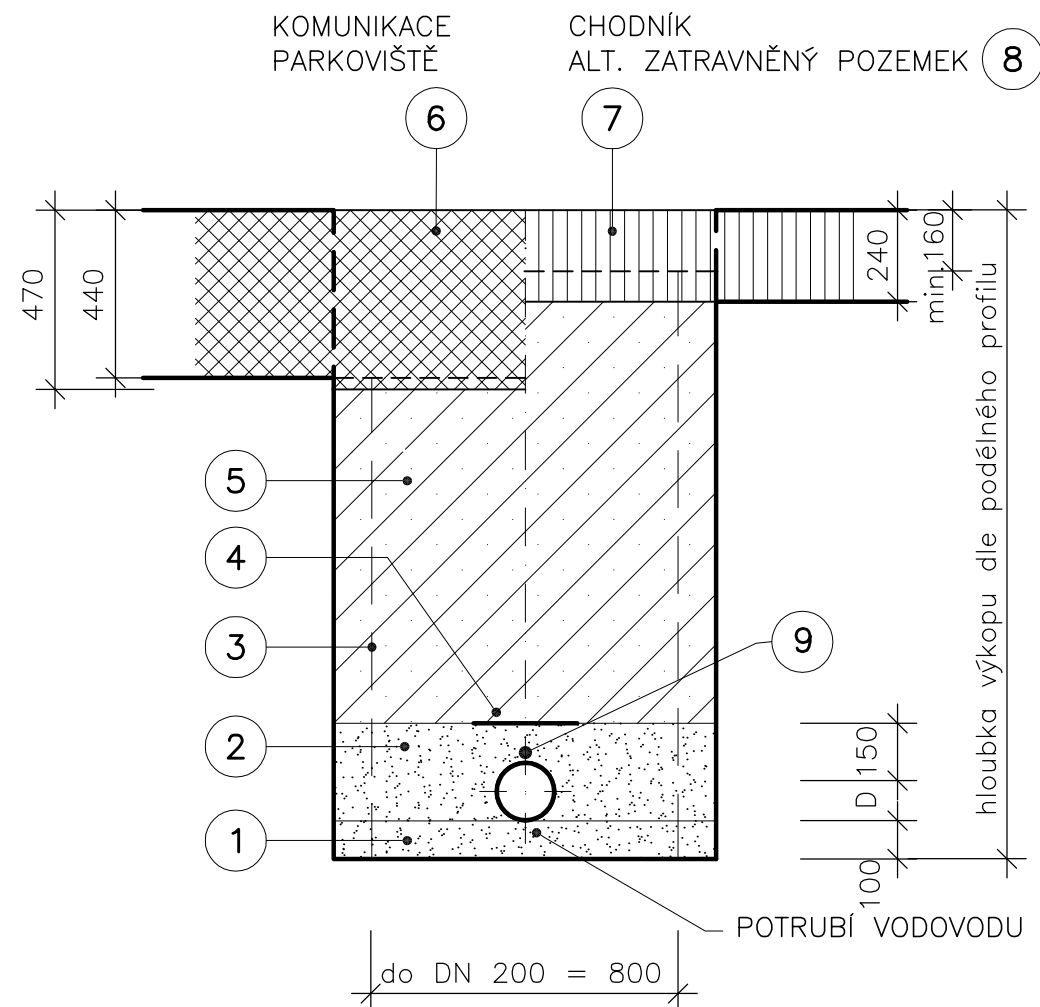

LEGENDA


ozn.	MATERIÁL – POPIS
1	VYROVNÁVACÍ LOŽE : PÍSEK ZRNITOST 4–8 mm
2	ZÁSYP POTRUBÍ : PÍSEK ZRNITOST 4–8 mm
3	PAŽENÍ – DRUH DLE POTŘEBY (U VÝKOPŮ HLUBŠÍCH 1,3 m) ODSTRAŇOVAT PŘED HUTNĚNÍM JEDNOTLIVÝCH VRSTEV
4	VÝSTRAŽNÁ FOLIE – BARVA BÍLÁ (VODOVOD), ŠEDÁ (KANALIZACE)
5	ZÁSYP VÝKOPU VYTĚŽENOU ZEMINOU, HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH
6	KOMUNIKACE : TL. 440 mm = VIZ. POZNÁMKA, TL. 470 mm = VIZ. SKLADBA 6a
7	CHODNÍK : TL. 240 mm = VIZ. POZNÁMKA, min. TL. 160 mm = VIZ. SKLADBA TZP
8	OHUMUSOVÁNÍ V TL. 100 mm A ZATRAVNĚNÍ
9	IDENTIFIKAČNÍ VODIČ CY6 mm2, POPLASTOVANÝ
10	DRENÁŽNÍ POTRUBÍ DN 100 mm – ODVEDENÍ DEŠŤOVÝCH VOD (PO DOKONČENÍ STAVBY ZASLEPIT !!)

POZNÁMKA K BODŮM 5 + 6 V RÁMCI SO 01 – VODOVOD A SO 02 – KANALIZACE :

– SKLADBA KONSTRUKČNÍCH VRSTEV KOMUNIKACÍ, PARKOVIŠŤ (SJEZDŮ), CHODNÍKŮ, VČ. NEZPEVNĚNÝCH TRAVNATÝCH PLOCH, JE SOUČÁSTÍ REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ, KTEROU ŘEŠÍ SAMOSTATNÁ PD :

”ULICE GEN. FANTY, VČETNĚ PROSTORU KOLEM ZŠ A POLIKLINIKY – KAPLICE”.

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ/JEDNOTNÁ A DEŠŤOVÁ

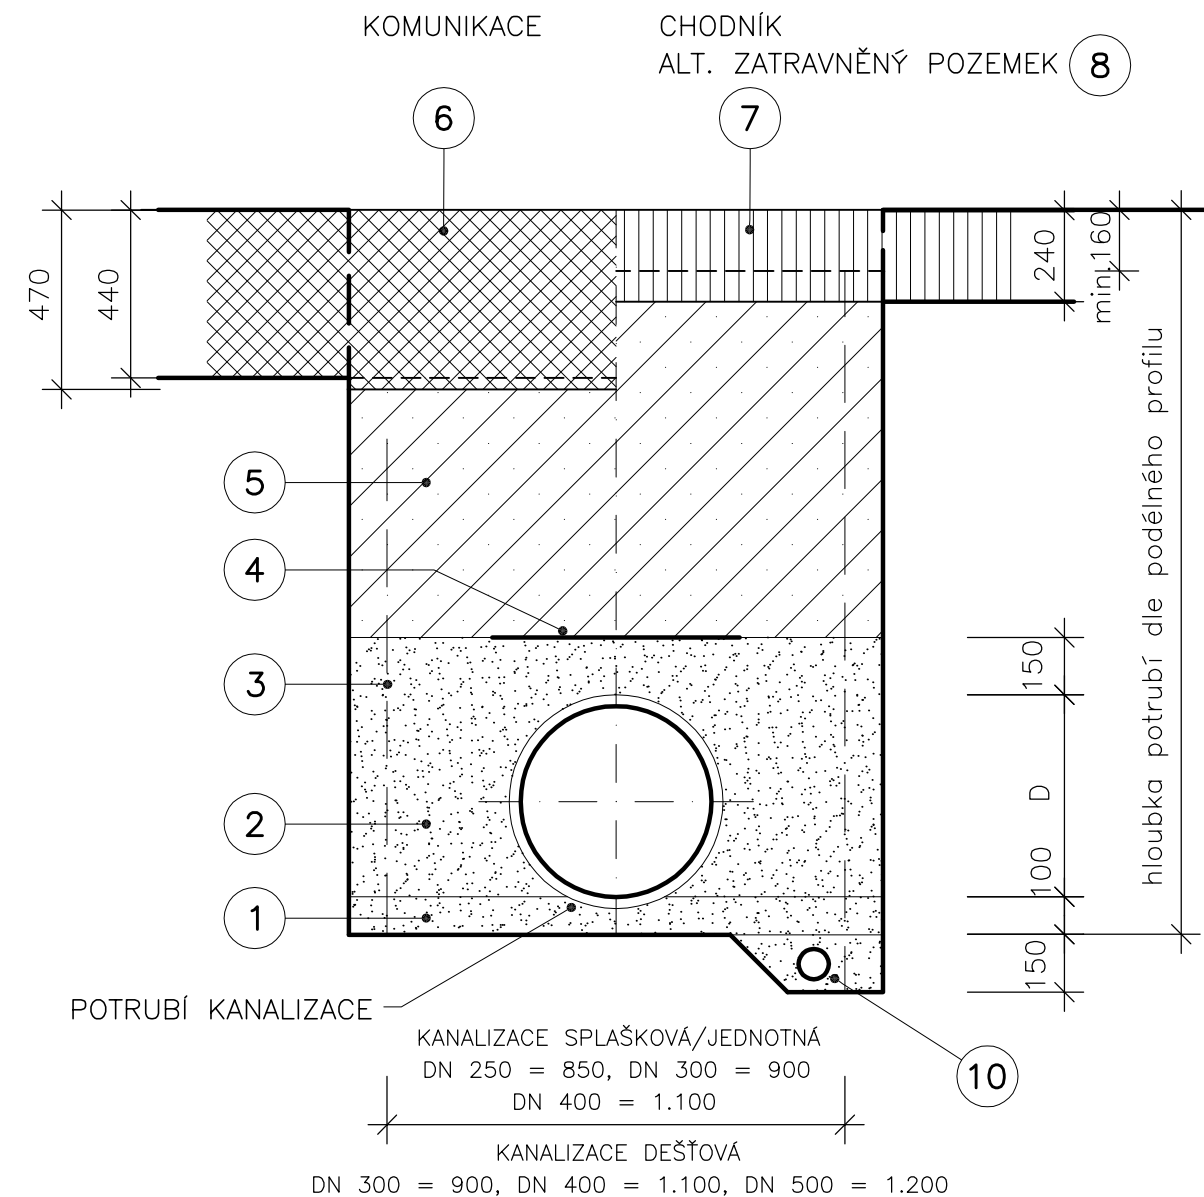

Vzorová skladba komunikace : 6a

ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNNÝ	ABS III	50 mm
POSTŘÍK SPOJOVACÍ	PS, EK	0,25 kg/m ²
ASFALTOVÝ BETON VELMI HRUBÝ	ACL 22+ (ABVH III)	50 mm
POSTŘÍK SPOJOVACÍ	PS, EK	0,25 kg/m ²
OBALOVANÉ KAMENIVO STŘEDNĚZRNNÉ	OKS I (ACP16)	70 mm
POSTŘÍK SPOJOVACÍ	PS, EK	0,25 kg/m ²
OBALOVANÉ KAMENIVO	OK II (ACP22)	100 mm
POSTŘÍK ŽIVIČNÝ INFILTRAČNÍ	PI, EK	0,80 kg/m ²
ŠTĚRKODRŤ	ŠD	200 mm

– POPIS ÚPRAVY CHODNÍKŮ A NEZPEVNĚNÝCH TRAVNATÝCH PLOCH
MIMO REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ JE UVEDENA V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ.

KÓTOVÁNO V MILIMETRECH

Stavba :	KAPLICE, UL. GENERÁLA FANTY - obnova vodovodu a kanalizace	Vypracovala : M.Svāčková Datum : 06.2020 Č.zakázky : 2-911-15-PS
Název výkresu :	Vzorové uložení vodovodu a kanalizace	Č.výkresu : D.15