


VZOROVÉ NAPOJENÍ A PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK

(M 1:25)

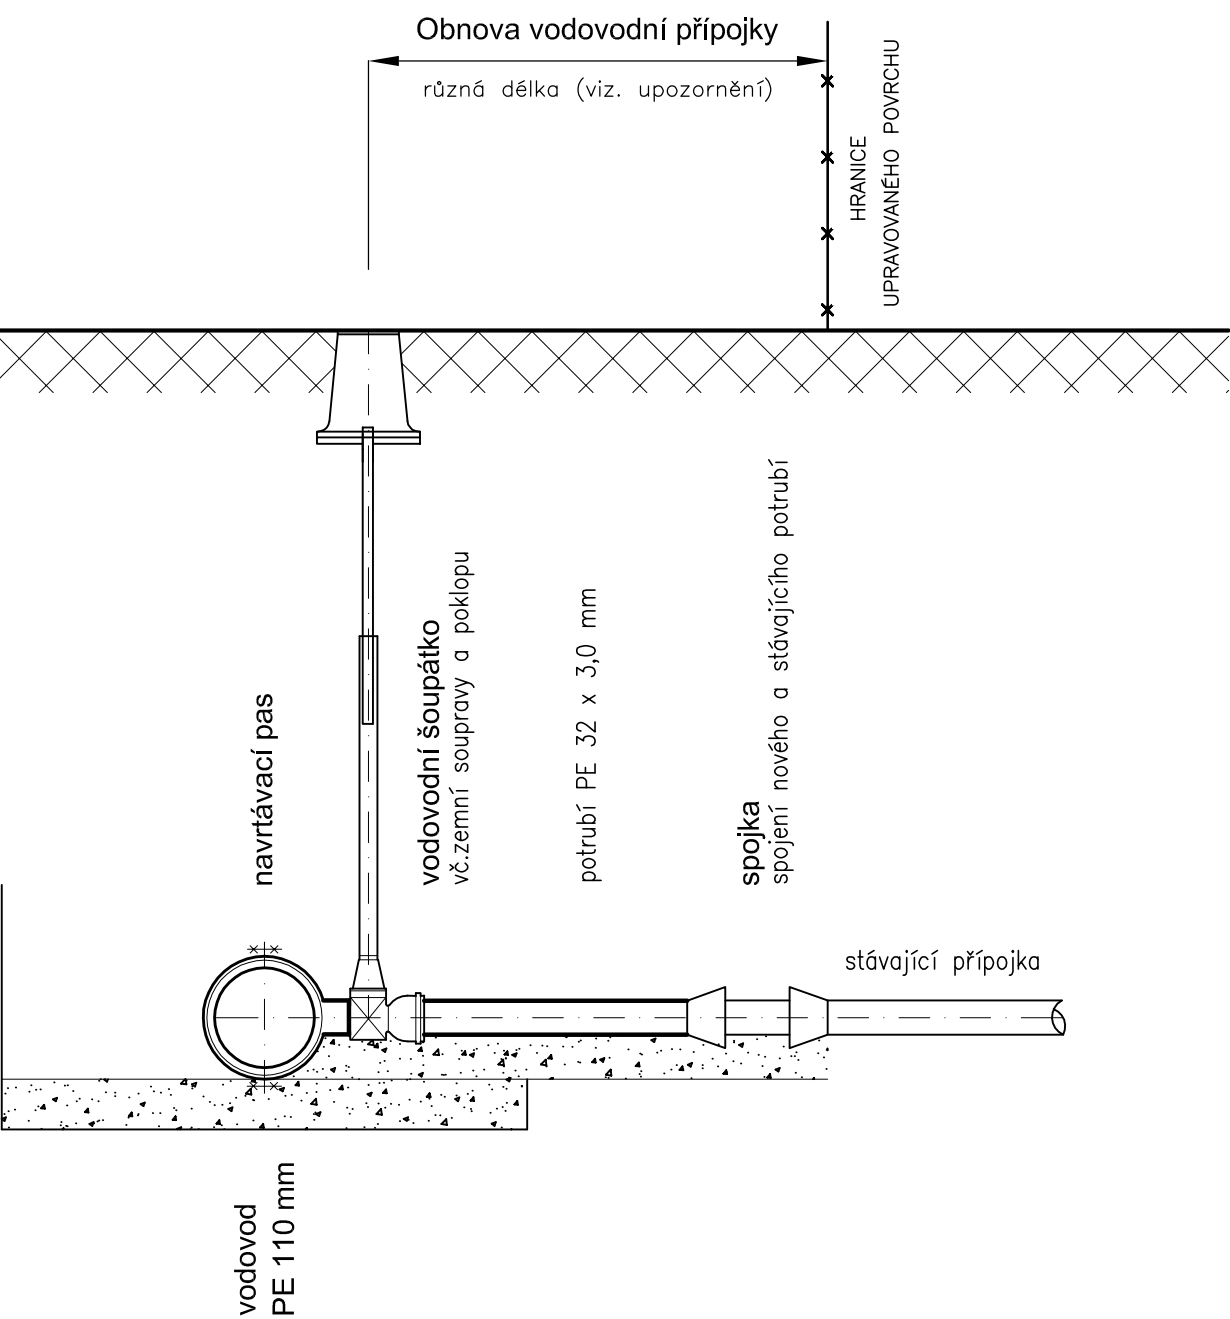


UPOZORNĚNÍ :

- DIMENZE A POČET PŘEPOJOVANÝCH PŘÍPOJEK JE UVEDEN POUZE ORIENTAČNĚ (POČET URČEN DLE RD). TYTO ÚDAJE BUDOU DOPŘESNĚNY PO OBNAŽENÍ STÁVAJÍCÍCH PŘÍPOJEK.
- NOVÉ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY BUDOU PROVEDENY V DIMENZI STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKY (VČETNĚ VÝSTUPU NAVRTÁVACÍHO PASU A ŠOUPÁTKA).
- SPOJENÍ NOVÉHO A STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ (DRUH A DIMENZE SPOJEK) BUDE URČEN PO OBNAŽENÍ STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ PŘÍPOJEK.
- OBNOVA PŘÍPOJEK BUDE PROVEDENA OD NAPOJENÍ NA NOVÉ POTRUBÍ VODOVODU K PROPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKU V RŮZNÝCH DÉLKÁCH. JEDNÁ SE O OBNOVU V ROZSAHU REKONSTRUKCE KOMUNIKACE, PŘÍPADNĚ CHODNÍKU.

POZNÁMKA :

- PODROBNÝ VÝPIS MATERIÁLU NAPOJENÍ A PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK JE SOUČÁSTÍ KLADEČSKÉHO SCHÉMA VODOVODU.

VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ PŘÍPOJEK

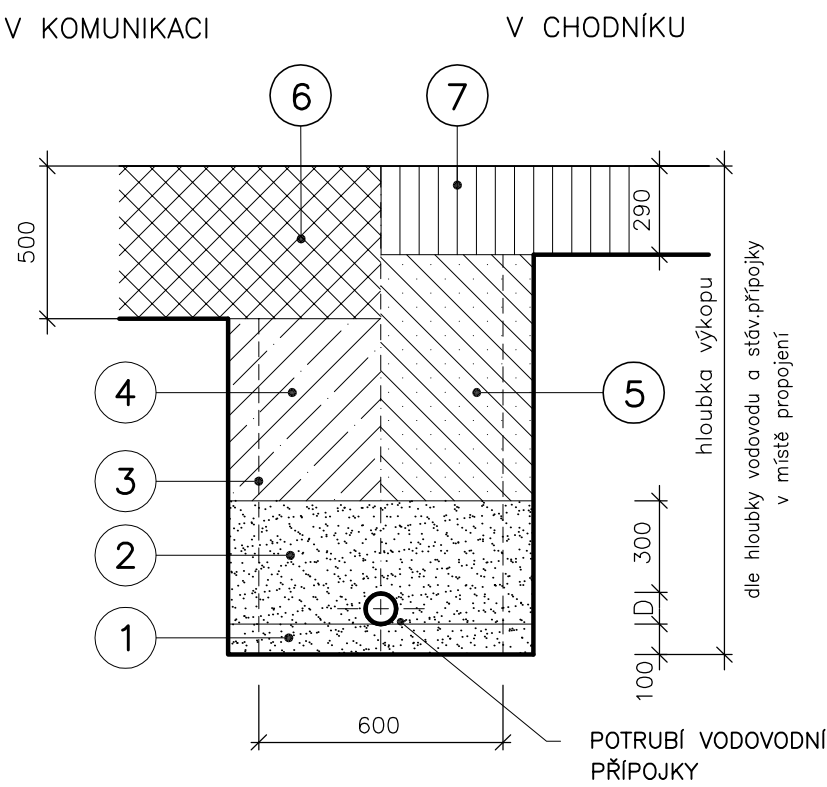

LEGENDA

KÓTOVÁNO V MILIMETRECH

OZN.	POPIS
1	VYROVNÁVACÍ LOŽE – PÍSEK ZRNITOST 0–8 mm
2	PAŽENÍ – DRUH DLE POTŘEBY ODSTRAŇOVAT PŘED HUTNĚNÍM JEDNOTLIVÝCH VRSTEV
3	OBSYP POTRUBÍ – PÍSEK ZRNITOST 0–8 mm
4	ZÁSYP VÝKOPU – BETONOVÝM RECYKLÁTEM (V KOMUNIKACI), HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH
5	ZÁSYP VÝKOPU – VYTĚŽENOU ZEMINOU (V CHODNÍKU), HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH
6	KOMUNIKACE – SKLADBA V TL. 500 mm = VIZ. POZNÁMKA
7	CHODNÍK – SKLADBA V TL. 290 mm = VIZ. POZNÁMKA

POZNÁMKA K BODŮM 6 + 7 V RÁMCI VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK (SO 1) :

- SKLADBA KONSTRUKČNÍCH VRSTEV KOMUNIKACE A CHODNÍKŮ JE SOUČÁSTÍ REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ, KTEROU ŘEŠÍ SAMOSTATNÁ PD.

SO 1 - VODOVOD

OKRUŽNÍ A LUČNÍ II (7.et.)

Stavba :	Kaplice, ul. Šumavská a okolní ulice - obnova vodovodu a kanalizace	Vypracovala : M.Sváčková Datum : 12.2022 Č.zakázky : 2-107-07-PS
Název výkresu :	Vzorová vodovodní přípojka	Č.výkresu : D.12