


## LEGENDA VODIČU

**JÍMACÍ VEDENÍ AIMgSi 8mm**

**UZEMNĚNÍ** FeZn 10mm, FeZn 30/4mm

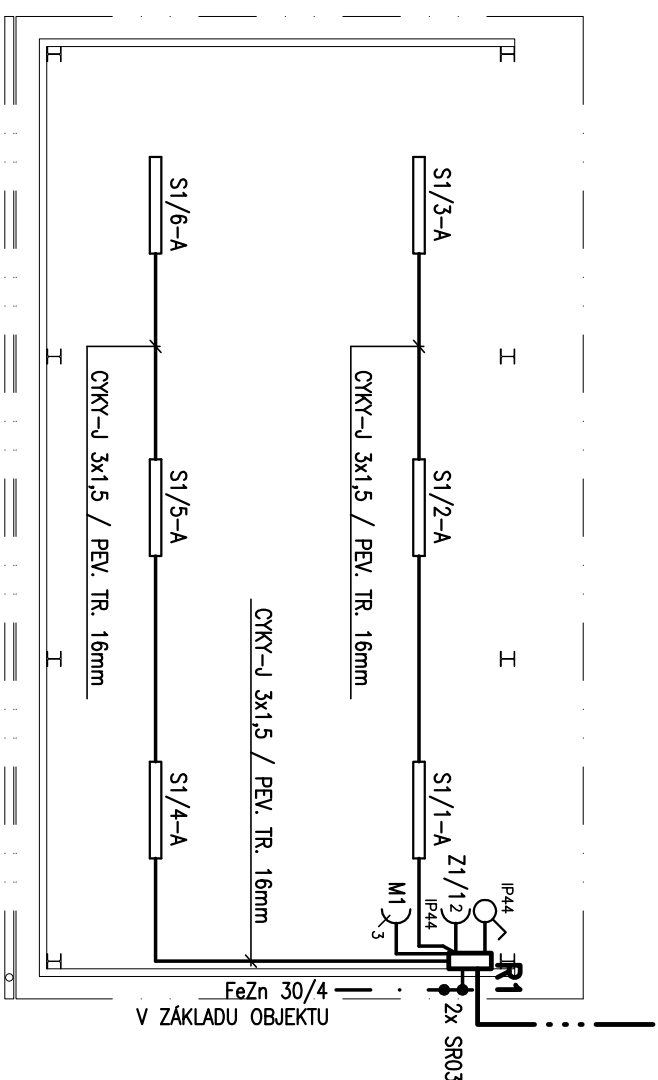

## LEGENDA

## PŘÍVOD PRO ROZVADĚČ R1 CYKY-J 5x6

SVĚTELNÁ INSTALACE CYKY-J 3x1,5

# ZÁSUVKOVÁ INSTALACE CYKY-J 3x2,5

# MOTOROVÁ INSTALACE CYKY-J 5x2,5

A SYTIDLO LED 33W, 4557lm, 4000K, 1280x152x102, IP66

## POZNÁMKY:

- VYPÍNAČE A ZÁSUVKY OSADIT 120cm NAD PODLAHOU
- HROMOSVOD BUDE PROVEDEN DLE ČSN EN 62 305 ed.2
- NA UZEMNĚNÍ BUDE PŘIPOJENO POMOCÍ SVOREK SRO3 A SVARŮ OCELOVÉ SLOUPY
- DÉLKA SVARŮ MUSÍ BÝT MIN. 30mm
- OHYB DRÁTU MUSÍ BÝT MIN. 50mm OD SVARU
- ZKUŠEBNÍ SVORKA BUDE OSAZENÁ 1,8m NAD TERÉNEM
- SPOJE MUSÍ BÝT OPATŘENY ANTIKOROZNÍM NÁTĚREM ZE SILIKONU NE BITUMENEM
- V MÍSTĚ PŘECHODU Z BETONU MUSÍ BÝT NÁTĚR PROVEDEN 50mm NA KAŽDOU STRANU

3 PEN AC 50Hz 400V/TN-C ; 3N PE AC 50 Hz 400V/TN-S  
OCHRANA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3

JEDNOTLIVÉ MATERIÁLY A VÝROBKÝ NAVRŽENÉ V TÉTO PD LZE ZAMĚNIT PO ODSOUHLASENÍ INVESTOREM A A PROJEKTAŇTEM ZA OBDOBĚ JINĚHO VÝROBCE PŘI DODRŽENÍ DANÝCH VLASTNOSTÍ A CENOVÝCH RELACÍ !

ZODP. PROJEKTANT V. PÁRTEL <i>[Signature]</i>		VYPRACOVAL V. PÁRTEL <i>[Signature]</i>		<b>VACLAV PÁRTEL</b>	
INVESTOR Město Kaplice Náměstí 70, 382 41 Kaplice		PROJEKTOVANI ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ POD SKALKOU 543, ČESKÝ KRUMLOV			
AKCE		ZAK. ČÍSLO	<b>02 – 25</b>		
<b>Kompostárna Kaplice – Mostky</b>		DATUM	01/2025		
		MĚŘÍTKO	1:100		
		FORMÁT	2 A4		
DRUH PŘÍLOHY		Č. PARÉ	Č. VÝKRESU		
SO 08 – ELEKTROINSTALACE, UZEMNĚNÍ, HROMOSVOD			D1.4.8		