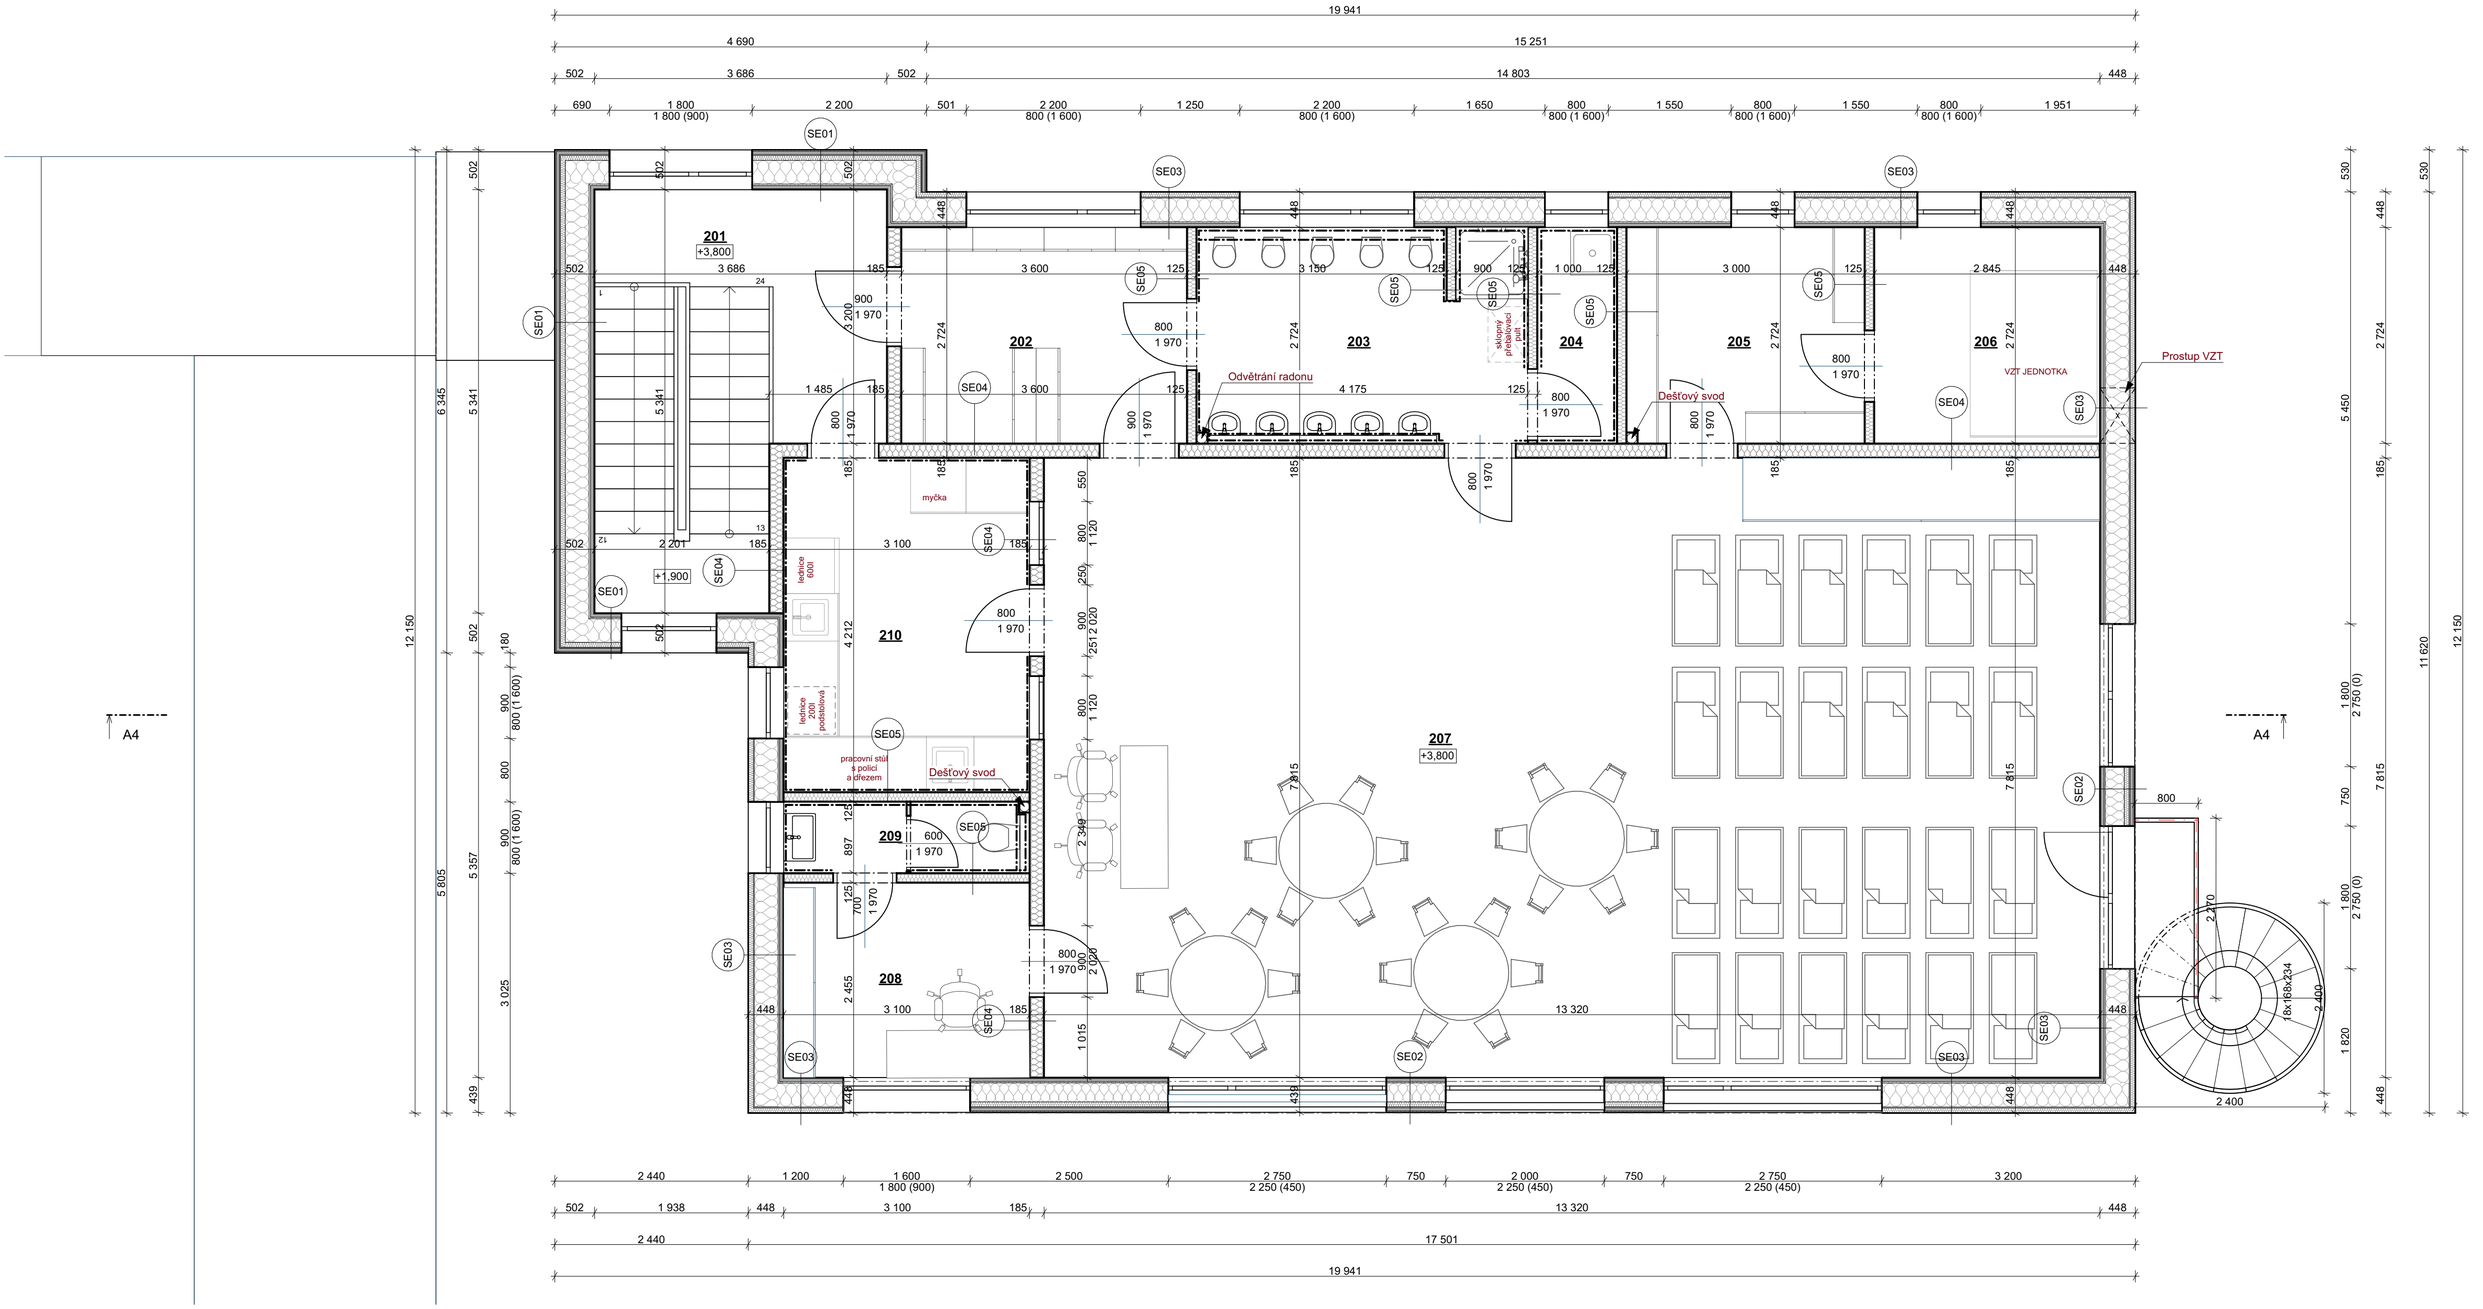


| Tabulka místností 2.NP | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Č. | Název místnosti | Plocha (m2) | Nášlapná vrstva | Povrchová úprava zdí | Povrchová úprava stropu |
| 201 | Chodba | 16,51 | Keramická dlažba | Omítka | SDK podhled |
| 202 | Šatna | 9,81 | Keramická dlažba | Omítka | SDK podhled |
| 203 | Umývárna | 11,26 | Keramická dlažba | Omítka | SDK podhled |
| 204 | Úklid | 2,43 | Keramická dlažba | Omítka | SDK podhled |
| 205 | Sklad hraček | 8,17 | PVC | Omítka | SDK podhled |
| 206 | Technická místnost | 7,75 | Keramická dlažba | Omítka | SDK podhled |
| 207 | Herna | 104,10 | PVC | Omítka | SDK podhled |
| 208 | Zázemí učitelů | 7,61 | PVC | Omítka | SDK podhled |
| 209 | WC učitelé | 2,78 | Keramická dlažba | Omítka | SDK podhled |
| 210 | Výdejna | 13,06 | Keramická dlažba | Omítka | SDK podhled |
| | | **183,47 m²** | | | |

## Poznámky

- Veškeré nesrovnalosti projektu nutno konzultovat s investorem popř. projektantem
- Během realizace stavby je nutné všechny výrobky před zahájením výroby zaměřit a ověřit skutečný rozměr
- Za bezpečnost a ochranu zdraví při práci odpovídá dodavatel stavebních prací
- Na stavbě musí být vždy dodrženy všechny pracovní, technické, technologické postupy a doporučení výrobců jednotlivých
stav. systémů, respektovány požadavky příslušných ČSN a souvisejících předpisů, vyhlášek apod.
- Veškeré konstrukční prvky jsou popsány a vykázány v části dokumentace D.1.2.
- VZT jednotka bude umístěna v technické místnosti

**!!!Tato projektová dokumentace slouží pouze jako podklad pro získání stavebního povolení, nenahrazuje dokumentaci prováděcí!!!!**

## Legenda materiálů

Skladba SE01 - obvodová nosná stěna

| | |
|---|---|
| Dřevěný obklad vertikální | 19 mm |
| Silně větraná vzduchová vrstva + rošt z latí 40/60 | 40 mm |
| Fasádní difuzní folie | 0 mm |
| Konstrukční sádrovláknitá deska | 12,5 mm |
| Fasádní dřevovláknitá izolační deska tl. 60 mm | 60 mm |
| Dřevovláknitá foukaná izolace + I nosník 300 | 300 mm |
| OSB-4 deska tl. 18 mm | 18 mm |
| Nevětraná vzduchová vrstva + rošt z latí 60/40 | 40 mm |
| Konstrukční sádrovláknitá deska | 12,5 mm |

Skladba SE02 - obvodová nosná stěna s obkladem

| | |
|---|---|
| Dřevěný obklad vertikální - vertikální obklad - modřín | 19 mm |
| Silně větraná vzduchová vrstva + rošt z latí 40/60 | 40 mm |
| Fasádní difuzní folie | 0,3 mm |
| Konstrukční sádrovláknitá deska | 12,5 mm |
| Fasádní dřevovláknitá izolační deska tl. 60 mm | 60 mm |
| Dřevovláknitá foukaná izolace + KVH 60/240 | 240 mm |
| OSB-3 deska tl. 15 mm | 15 mm |
| Nevětraná vzduchová vrstva + rošt z latí 60/40 | 40 mm |
| Konstrukční sádrovláknitá deska | 12,5 mm |

Skladba SE03 - obvodová nosná stěna

| | |
|---|---|
| Difuzně otevřená finální omítka | 2 mm |
| Lepící stěrka + armovací perlinka | 3 mm |
| Fasádní dřevovláknitá izolační deska tl. 60 mm | 60 mm |
| Konstrukční sádrovláknitá deska | 12,5 mm |
| Dřevovláknitá foukaná izolace + I nosník 300 | 300 mm |
| OSB-4 deska tl. 18 mm | 18 mm |
| Nevětraná vzduchová vrstva + rošt z latí 60/40 | 40 mm |
| Konstrukční sádrovláknitá deska | 12,5 mm |

Skladba SE04 - vnitřní nosná stěna

| | |
|---|---|
| Konstrukční sádrovláknitá deska | 12,5 mm |
| Dřevovláknitá foukaná izolace + KVH 60/160 | 160 mm |
| Konstrukční sádrovláknitá deska | 12,5 mm |

Skladba SE05 - vnitřní nenosná stěna

| | |
|---|---|
| Konstrukční sádrovláknitá deska | 12,5 mm |
| Dřevovláknitá foukaná izolace + KVH 60/100 | 100 mm |
| Konstrukční sádrovláknitá deska | 12,5 mm |

Skladba SE06 - obvodová nosná stěna

| | |
|---|---|
| Difuzně otevřená finální omítka | 2 mm |
| Lepící stěrka + armovací perlinka | 3 mm |
| Tepelná izolace - minerální vata | 160 mm |
| Keramické tvárnice tl. 300 mm | 300 mm |
| Jádrová omítka | 10 mm |
| Vnitřní štuková omítka | 2 mm |

Ing. arch. Ladislav Zeman
2025.03.13 16:09:23 +01'00'

SEVER

TATO DOKUMENTACE SLOUŽÍ PRO ÚČELY ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A NENAHRAZUJE DOKUMENTACI PRO PROVEDENÍ STAVBY

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hlavní projektant : Atelier Elzet, s.r.o. Nám. Františka Křižíka 2840 39001 Tábor | Zodp. projektant: Ing. arch. Ladislav Zeman Hodětín 24 39165 Bechyně ČKAIT 0102610 | Vypracoval : Ing. arch. Ladislav Zeman Hodětín 24 39165 Bechyně | ATELIER ELZET www.atelierelzet.cz |
| Investor: Město Kaplice, náměstí 70, 382 41 Kaplice | | | |
| Místo stavby: k. ú. Kaplice, parc. č. 972 | | Číslo zak. : | Paré : |
| Akce: Dětská skupina Kaplice | | Datum : Listopad 2024 | |
| | | Stupeň : DSP | |
| Část projektu: Charakteristické půdorysy | | Ozn. části : D.1.1.2.1 | |
| Obsah: Půdorys 2.NP | | Měřítko : 1:50, 1:1 | |
| | | Č. výkresu : D.1.1.2.1.2 | |