


Potrubí LDPE, HDPE - VODOVOD

v komunikaci


v zelené či nezpevněné ploše

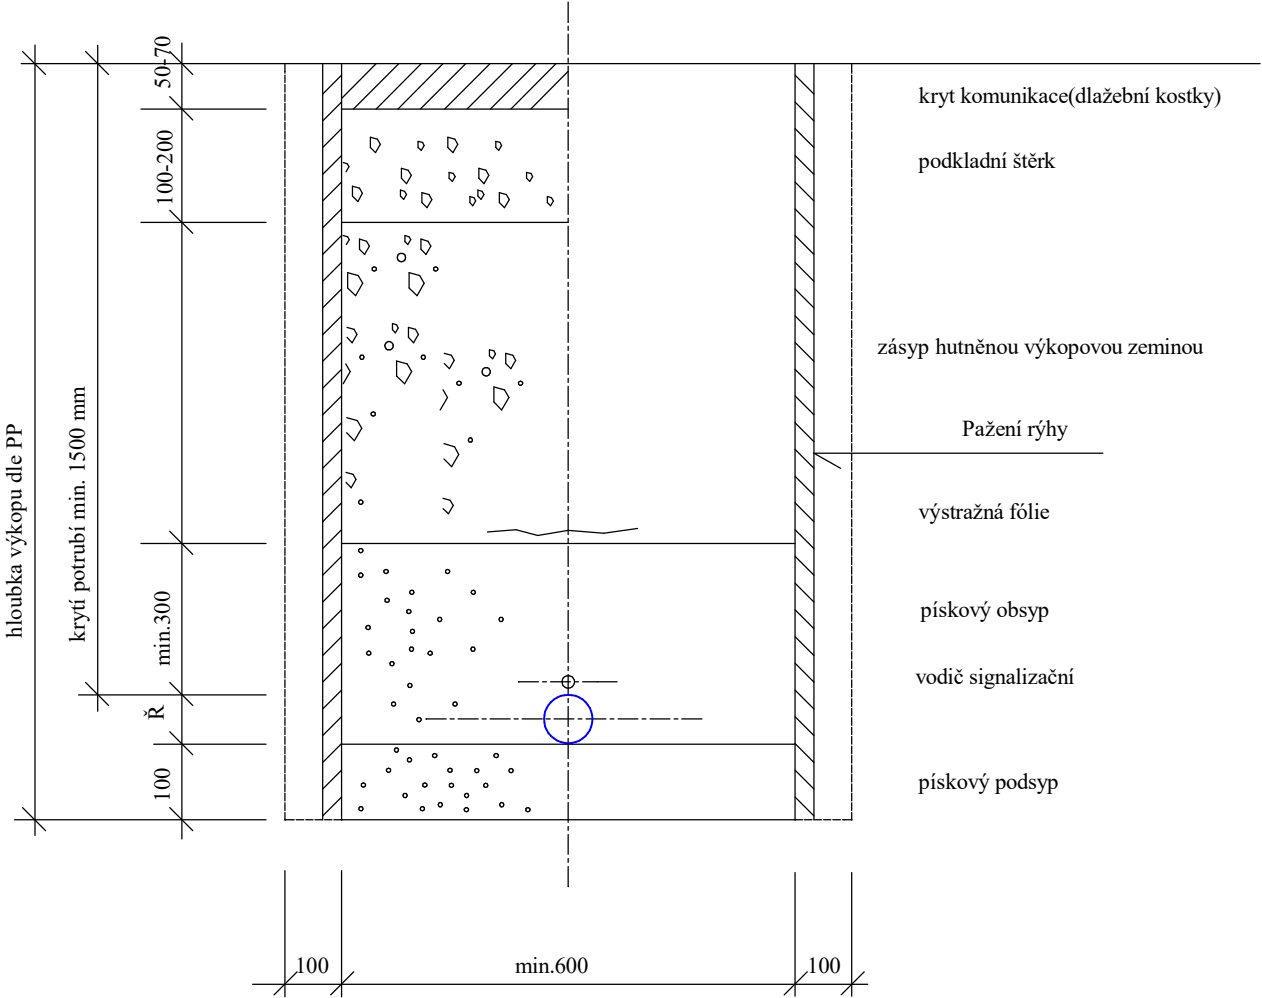

Výkopy: Při výkopu do hloubky 1,30m v komunikaci a 1,50m ve volném terénu lze provést výkop s kolmými stěnami bez použití pažení.

POTRUBÍ PVC nebo PP

Výkopy: Při výkopu do hloubky 1,30m v komunikaci a 1,50m ve volném terénu lze provést výkop s kolmými stěnami bez použití pažení (ČSN 73 30 50).

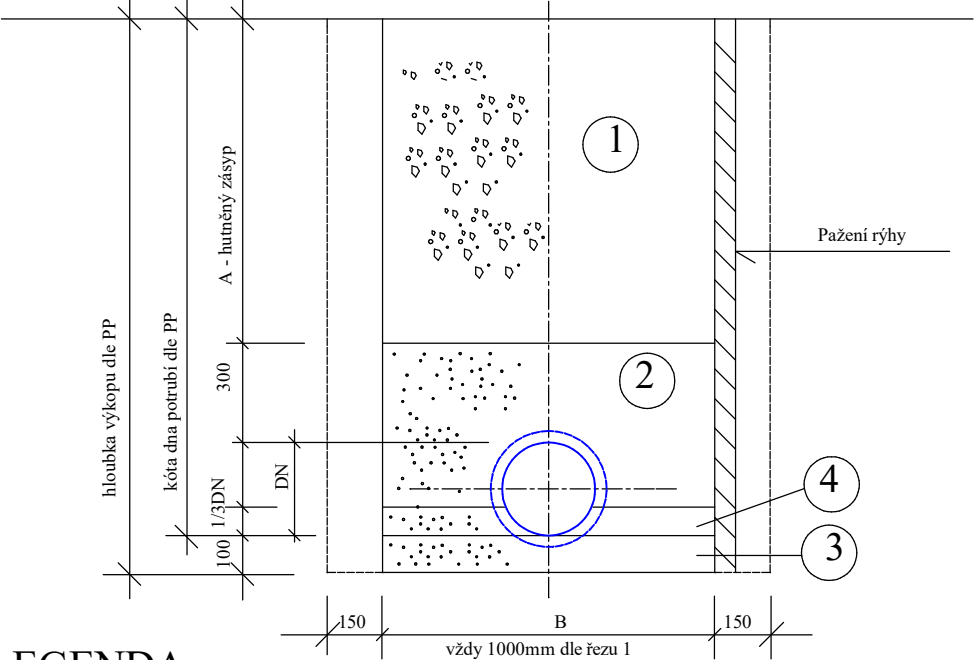

LEGENDA

- 1. Zásyp vytěženou zeminou, v komunikaci hutněný po vrstvách 300 mm
- 2. Obsyp nesoudržnou zeminou, zrno do 20mm, hutnění na 95% PSi
- 3. Pískové lože, zrno do 4mm, hutněno
- 4. Hutněný obsyp dna potrubí, zrno do 4mm, hutněno na 95% PSi

Hlavní projektant:  Atelier Elzet s.r.o. nám. Fr. Křižíka 2840, 390 01 Tábor	Zodp.projektant:  Ing. arch. Ladislav Zeman, Hodětín 24, 391 65 Bechyně IČO 02074931	Vypracoval:  Ing. arch. Ladislav Zeman, Hodětín 24, 391 65 Bechyně IČO 02074931	<div>ATELIER ELZET</div> <div>www.atelierelzet.cz</div>		
Investor: Město Kaplice, náměstí 70, 382 41 Kaplice			<div>Číslo zak.:</div> <div>Datum:</div> <div>Stupeň:</div> <div>Ozn. části:</div> <div>Měřítko:</div> <div>Č. výkresu:</div> <div>Paré :</div> <div>11 / 2024</div> <div>DPS</div> <div>D.1.2.</div> <div>1:12</div> <div>D.1.2.2_07</div>		
Místo stavby: k. ú. Kaplice, parc. č. 972					
Akce: <div>Dětská skupina - Kaplice</div>					
Části projektu: D.1.2.2 - Zdravotně technické instalace D.1.2.4 - Vytápění					
Obsah: <div>ZTI - Kanalizace, vodovod - uložení potrubí</div>					