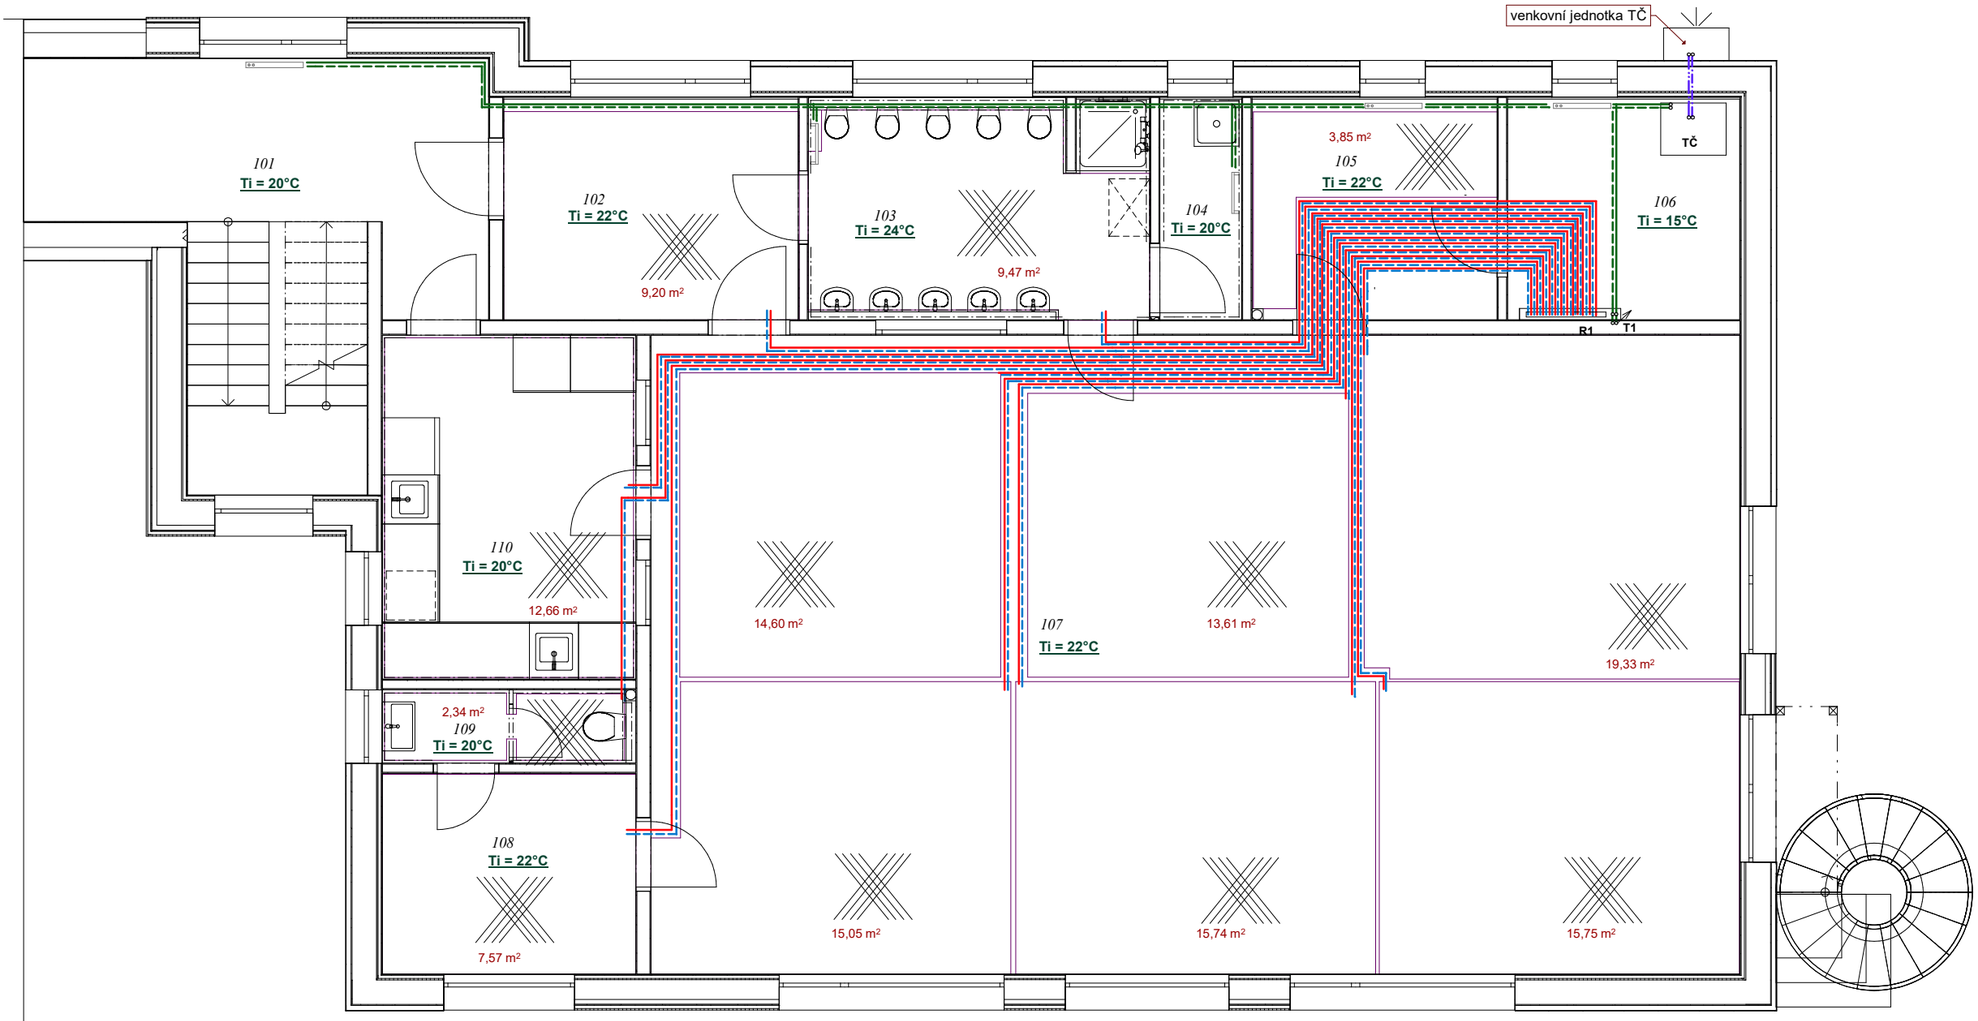

POZNÁMKA

- Je uvažováno s tepelným spádem 55/45°C
- Prostorový regulátor bude použit např. od firmy Honeywell - Dvouzónový bezdrátový sedmidenní prostorový regulátor teploty

podlahové topení:
- Podlahové topení bude napojeno přes rozdělovací stanici R1
- Tepelný spád pro podlahové topení je uvažován 45/35°C
- Potrubí podlahového topení bude z polybutenových trub.
- Všechny trubní rozvody od rozdělovacích stanic ke zdroji tepla budou z měděných trub .

***ROZVOD POTRUBÍ A ZAPOJENÍ TEPELNÉHO ZDROJE S OHŘEVEM TV BUDE ŘEŠIT SPECIALIZOVANÁ FIRMA**
***VŠECHNY PRÁCE BUDOU PROVEDENY DLE PŘÍSLUŠNÝCH NOREM A PŘEDPISŮ.**

LEGENDA OZNAČENÍ

R1 - rozdělovací stanice

TČ - tepelné čerpadlo voda/vzduch - venkovní a vnitřní jednotka

T1 - stoupací potrubí

LEGENDA ČAR:

- přívodní voda
- vratná voda

Tabulka místností 1.NP

Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Nášlapná vrstva
101	Chodba	12,93	Keramická dlažba
102	Šatna	9,72	Keramická dlažba
103	Umývárna	11,24	Keramická dlažba
104	Úklid	2,70	Keramická dlažba
105	Sklad hraček	8,10	Keramická dlažba
106	Technická místnost	7,67	Keramická dlažba
107	Herna	104,06	Keramická dlažba
108	Zázemí učitelé	7,61	Keramická dlažba
109	WC učitelé	2,79	Keramická dlažba
110	Výdejna	13,05	Keramická dlažba
		179,87 m2	

Ing. arch. Ladislav Zeman
2024.12.19 23:45:18 +01'00'

Hlavní projektant: Atelier Elzet s.r.o. nám. Fr. Křižíka 2840, 390 01 Tábor	Zodp.projektant: Ing. arch. Ladislav Zeman, Hodětín 24, 391 65 Bechyně IČO 02074931	Vypracoval: Ing. arch. Ladislav Zeman, Hodětín 24, 391 65 Bechyně IČO 02074931	ATELIER ELZET www.atelierelzet.cz
Investor: Město Kaplice, náměstí 70, 382 41 Kaplice			
Místo stavby: k. ú. Kaplice, parc. č. 972		Číslo zak.:	Paré :
Akce: Dětská skupina - Kaplice		Datum:	11 / 2024
		Stupeň:	DPS
Části projektu: D.1.2.2 - Zdravotně technické instalace D.1.2.4 - Vytápění		Ozn. části:	D.1.2.
		Měřítko:	1:75
Obsah: **ÚT - Půdorys 1.NP**		Č. výkresu:	**D.1.2.4_08**