

U SVODŮ BUDOU OSAZENY BEZPEČNOSTNÍ
TABULKY – "ZA BOUŘKY DODRŽUJTE ODSTUP
3m OD SVODU JSTE V OHROŽENÍ ŽIVOTA"


STŘECHU OPATŘIT JIMACÍ SOUSTAVOU AlMgSi 8mm
NA PŘÍSLUŠNÝCH PODPĚRÁCH. JIMACÍ SOUSTAVA
BUDĚ UZEMNĚNA PĚTI SVODY NA ZEMNIČ FeZn 30x4.

LEGENDA:

- ○ Vodivé spojení
- SU Univerzální svorka
- SS Stranová svorka
- SO Okapová svorka
- AlMgSi Ø 8mm

○ ZKUŠEBNÍ SVORKA
○ OCHRANNÝ ÚHELNÍK + ZKUŠ. SVORKA
FeZn Ø10
UZEMNĚNÍ

STÁVAJÍCÍ STŘECHA SPOJOVACÍ CHODBY

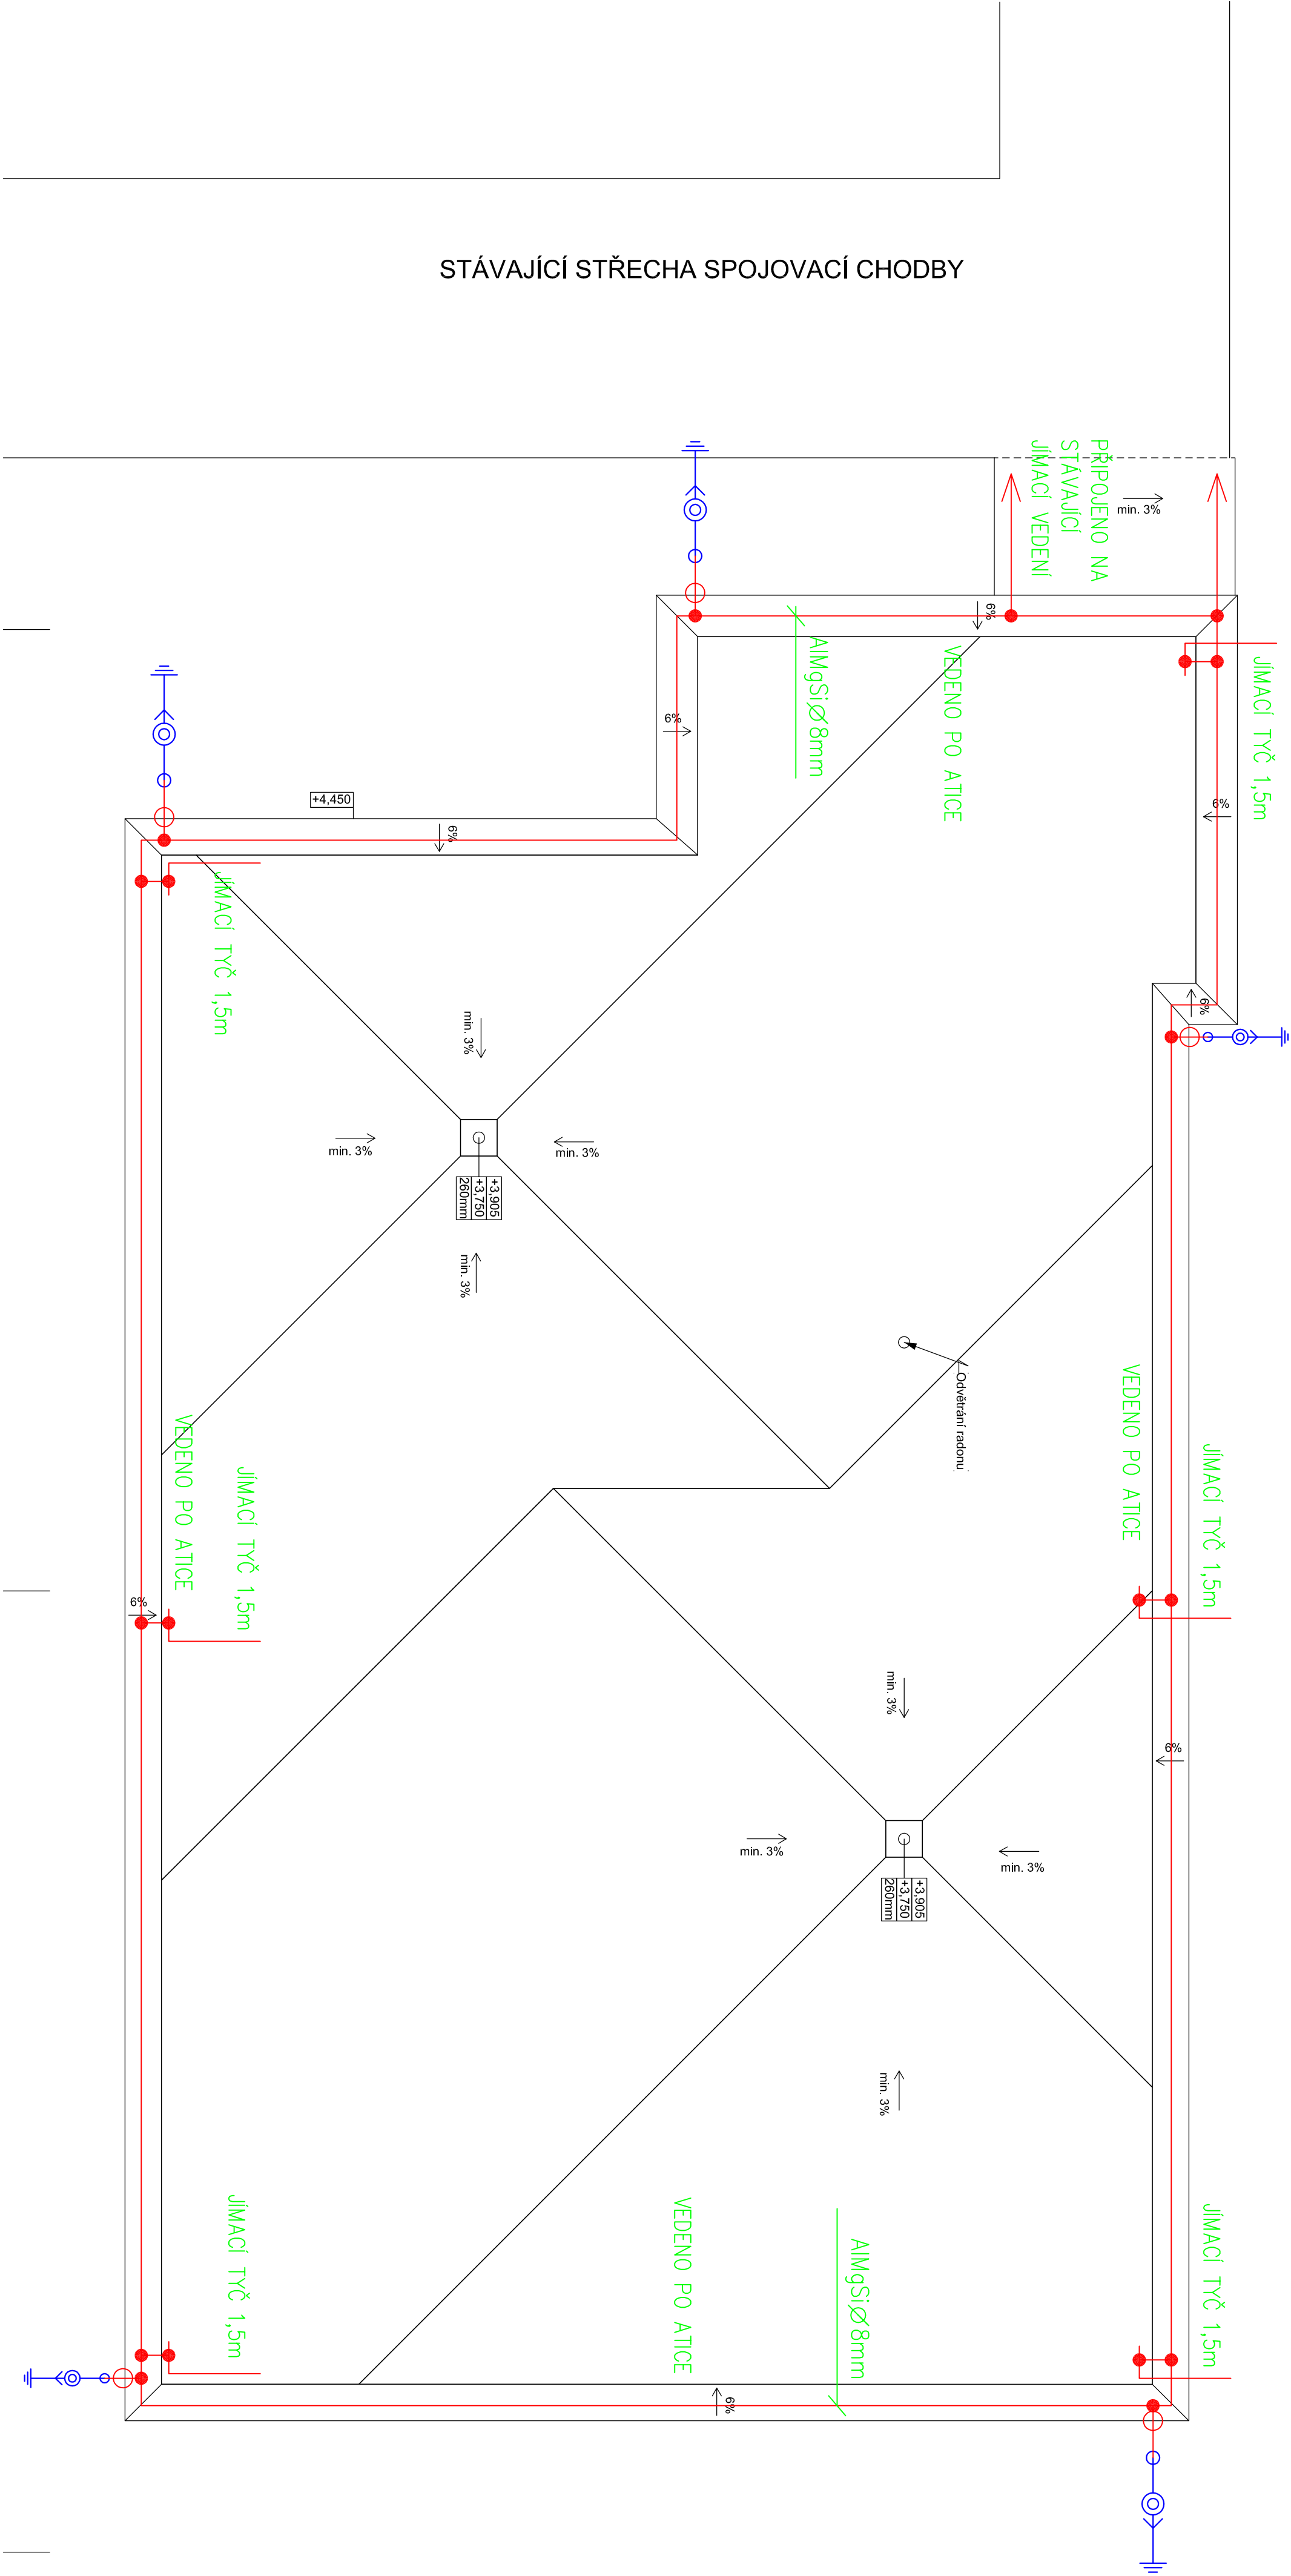

autorizoval : Ladislav Červenka, DIS.		LADISLAV ČERVENKA — EPRON	
projektant : Ladislav Červenka, DIS.		ELEKTRO PROJEKTOVÁNÍ	
N á z e v a k c e :		Jozefa Gabčíkova 122, Tábors 39003 IČ: 73496685 mob: 775 166 715	email: cervenka@eleprojeckt.cz tel: 381 231 303
M ě s t o s t a v b y: k. ú. Kaplice, parc. č. 972		M ě s t o K a p l i c e n á m ě s t í 70 382 41 Kaplice	
č á s t : ELEKTROINSTALACE		M ě r í t k o : 1:50	č í z d k . : .
s t u p ě ň : DSP		d a t u m : 12.2024	f o r m á t : 4x A4
O b s a h v ý k r e s u : D1.4 – Z A Ř Í Ž E N Í S I L N O P R O U D Ě A S L A B O P R O U D Ě E L E K T R O T E C H N I K Y P Ů D O R Y S S T Ř E C H Y – H R O M O S V O D		č . v ý k r e s u	č . p a ř ě