



ŘEZY VÝKOPEM


V CHODNÍKU

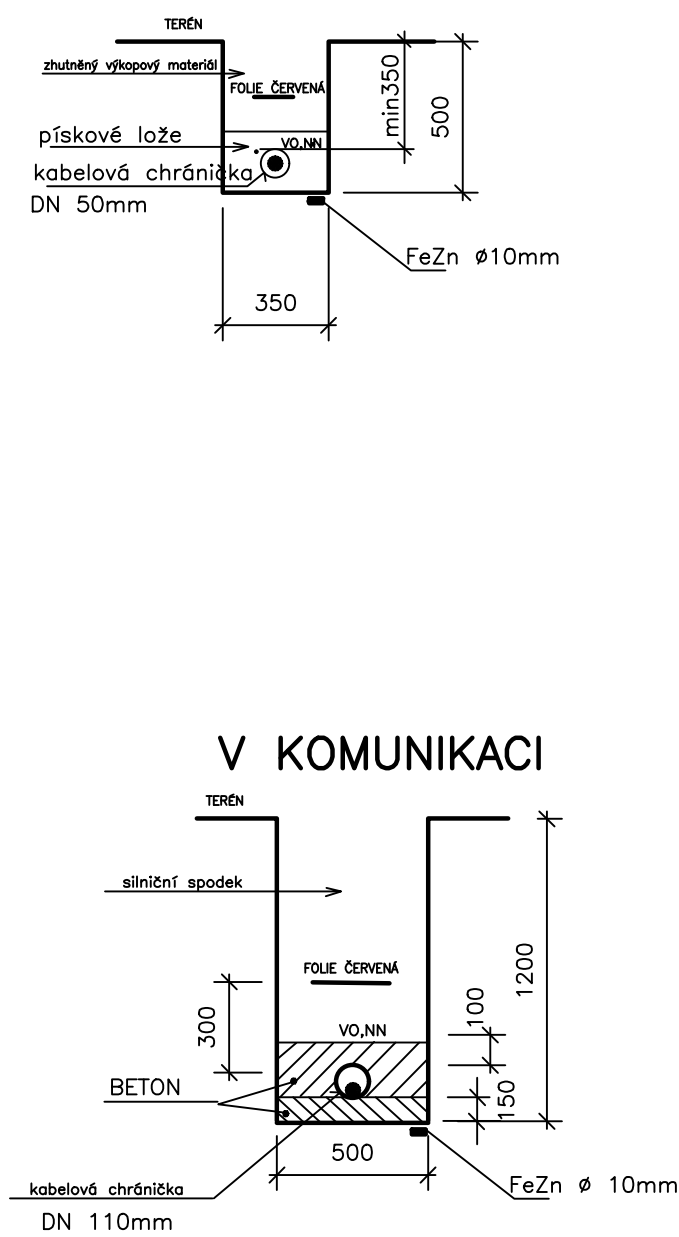


V TERÉNU

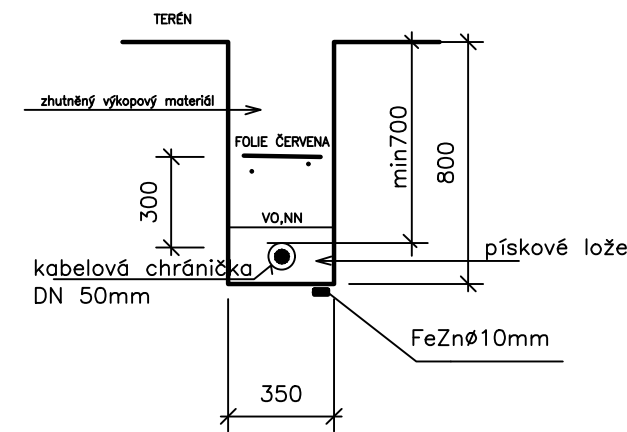


V KOMUNIKACI

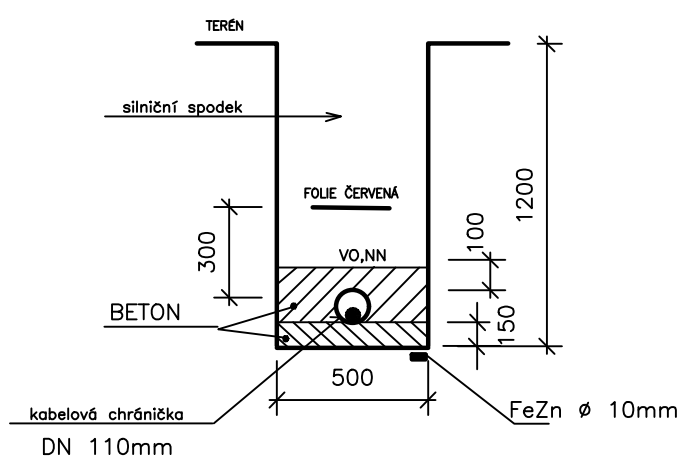

V JEZDY

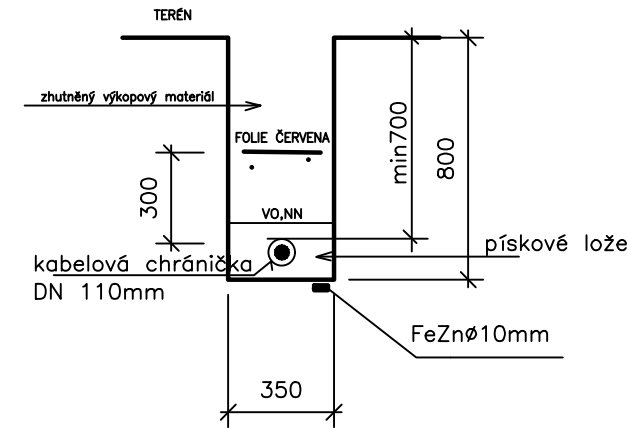

ŘEZ ZÁKLADEM STOŽÁRU

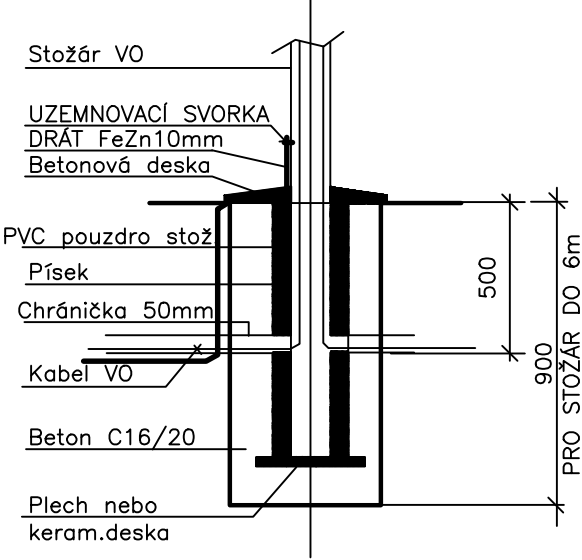

Poznámka :

- 1.HLOUBKA VÝKOPU JE DÁNA POŽADAVKEM ČSN 736005 NA MINIMÁLNÍ KRYTÍ PODZEMNÍCH SÍTÍ
- 2.PRO SOUBĚHY A KŘÍŽOVÁNÍ S JINÝMI KABELY NEBO ZAŘÍZENÍM PLATÍ ČSN 332000–5–52 A ČSN 736005
- 3.PŘI BUDOVÁNÍ CHRÁNIČEK VLOŽIT PROTAHOVACÍ DRÁT
- 4.CHRÁNIČKA PŘESAHUJE V DANÉHLOUBCE KRAJ VOZOVKY MIN. O 1m
- 5.PŘESAH FÓLIE OD KRAJE KABELU MIN 50mm

Investor: Město Kaplice Náměstí 70 382 41 Kaplice	Ing. Josef Sauko, Autorizace ČKAIT: 0102448	Číslo paré:
	Stavba: Kaplice, ul. Okružní, Luční Oprava komunikace a zpevněné plochy	Datum: 02 / 2025
Vypracoval: Miroslav Zahradník	Objekt:	Účel: DPS
Kontrola: Miroslav Zahradník	Příloha: Veřejné osvětlení - vzorové řezy výkopem	Formát: 2 x A4
Zakázka: 17/24		Měřítko: 1:25
		Č. přílohy: D.10